


PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

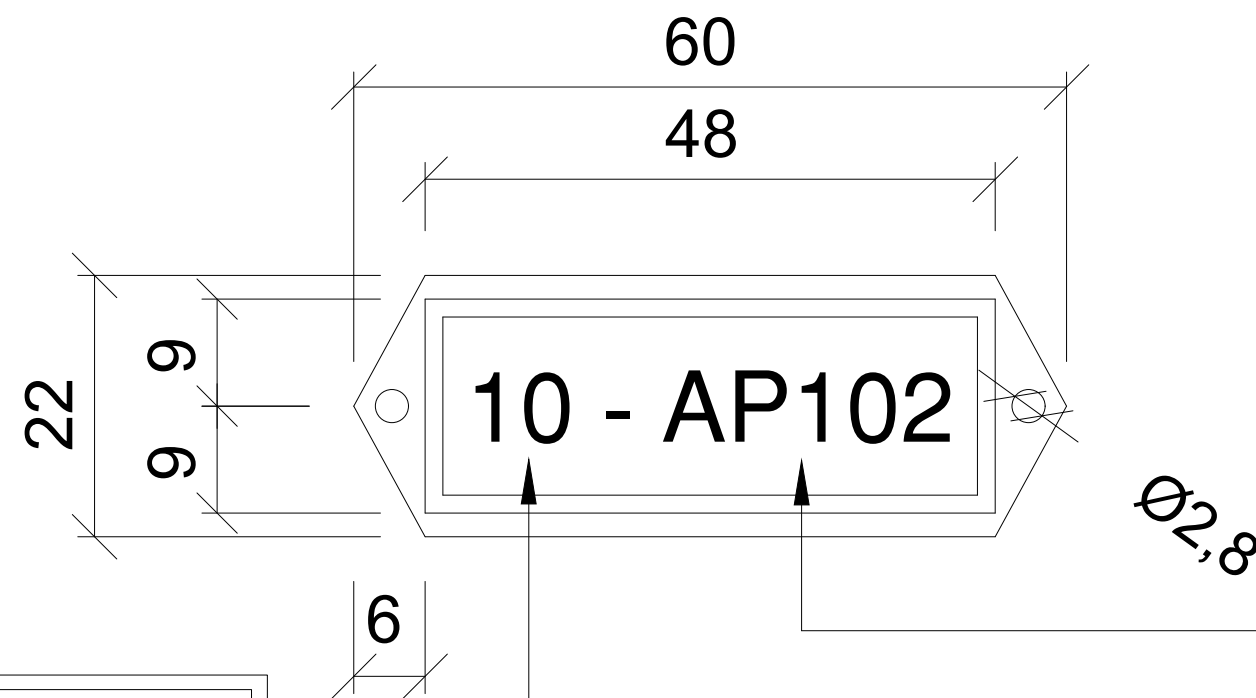

Nº CAIXA
MEDIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

- Apartamento: AP 102
- Loja: LJ 002
- Sala Comercial: SL 102
- Condomínio: COND
- Geração Distribuída: GD 001

NOTAS:

1. PLAQUETA DE ALUMÍNIO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8mm;
2. A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER GRAVADA EM LETRA DE FÔRMA LEGÍVEL DE ALTURA MÍNIMA DE 10mm, EM ALTO-RELEVO OU COM MARCADOR PERMANENTE PARA METAIS;
3. PLAQUETA DE ALUMÍNIO REBITADA OU PARAFUSADA.



DESENHO: Detalhamento da plaqueta de identificação

DATA REVISÃO: 01/07/2025

REVISÃO:03

ÁREA RESPONSÁVEL: DPGT

DESENHISTA: Luziany S. Rosa

APROVAÇÃO: Joé N. Bett Jr.

ESCALA: Sem Escala

FOLHA: A3

PÁGINA:

DOCUMENTOS RELACIONADOS: ABNT NBR 15820/E-321.0037/N-321.0003

01